

ДО


ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - ХАСКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

Реконструкция и разширение на ОРУ 110kV- Подстанция „ГЛЕДКА“ 110/20kV с въвеждане на ново изводно поле за присъединяване на повишаваща подстанция, гр. Кърджали, община Кърджали



Електроенергиен системен оператор ЕАД, чрез „Кърджали Солар“ ЕООД, ЕИК 207092313, с Управител Едиз Саидов

Пълен пощенски адрес: гр.София, бул.Джеймс Баучер 83-85, етаж 2, офис 7

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): +359888729654, Емануил Анастасов, manolbg@gmail.com.

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Едиз Саидов

Лице за контакти: Емануил Анастасов, телефон : +359888729654

УВАЖАЕМА Г-ЖО АТАНАСОВА,

Уведомяваме Ви, че Електроенергиен системен оператор ЕАД, чрез „Кърджали Солар“ ЕООД, (упълномощен представител на Електроенергиен системен оператор ЕАД -В приложение е дадено копие на пълномощното от 06.10.2025) има инвестиционно предложение за “ Реконструкция и разширение на ОРУ 110 kV подстанция „Гледка“ в северна посока - за изграждане на ново поле, в изпълнение на задължения по сключен Предварителен договор № ПРД-ПР-3816/23.09.2025 г. и съгласуван идеен проект на повишаваща подстанция в ново изводно поле.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Подстанция „Гледка“ 110/20 kV се експлоатира и поддържа от от ЕСО ЕАД, УМЕР Хасково, отдел Кърджали. Подстанцията е част от електропреносната система на Република

България.

Към момента подстанция „ГЛЕДКА“ 110/20 kV е изградена в ПИ 40909.126.230 област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, п.к. 6600, вид собств. Държавна частна, вид територия Урбанизирана, НТП За съоръжение на електропровод, площ 7442 кв. м, квартал 77, парцел IV, Заповед за одобрение на КККР РД-18-66/18.10.2006 г., издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, Заповед за изменение на КККР 18-12623-06.10.2014 г., издадена от НАЧАЛНИК НА СГКК – КЪРДЖАЛИ.

Подстанция „Гледка“ работи на две нива високо напрежение - 110 kV и 20 kV, където 110 kV е захранващо напрежение, а 20 kV е разпределително напрежение.

С настоящото ИН се предвижда **реконструкция и разширение на ОРУ 110 kV** подстанция „Гледка“ в северна посока за изграждане на ново поле.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

ИП предвижда изводно поле 110 kV за присъединяване на Повишаваща подстанция (в поземлен имот с идентификатор 40909.126.288 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Кърджали) към уредба 110 kV в п/ст „Гледка“ 110/20 kV. Повишаващата подстанция се разполага в непосредствена близост до площадката на п/ст „Гледка“.

Обектът е първа категория съгласно чл.137 ал.1, т.1, буква „б“ от Закон за устройството на територията (ЗУТ) касаещ преносните проводни (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на електрооснабдяването.

Обхват на ИН и принципни решения

Във връзка с присъединяването на Повишаваща подстанция в имот 40909.126.288 към п/ст „Гледка“ ОРУ 110 kV се разширява с ново изводно поле 110 kV =E08 за присъединяване на Повишаваща подстанция. Новият извод 110 kV се изгражда в свободното място в северната част на площадката. Двете шинни системи се удължават така, че да обхванат новото изводно поле. Компановката на новото изводно поле е съобразена със съществуващата компановка в ОРУ 110 kV;

Присъединяването на Повишаващата подстанция към уредба 110 kV е с кабелна линия 110 kV (по отделен проект)


ИН включва :

- Изграждане на нови стоманорешетъчни портални конструкции в ОРУ;
- Изграждане на стоманени конструкции за монтаж на съоръжения в ОРУ;
- Монтаж на съоръжения 110 kV в ОРУ 110 kV;
- Нова заземителна инсталация и мълниезащитна уредба за ОРУ 110 kV за разширението на

площадката и присъединяване на новата мълниезащитна уредба и всички новомонтирани стоманени конструкции към заземителната инсталация за ОРУ 110 kV;

- Изграждане на допълнителен обслужващ път в ОРУ във връзка с чл.27 от Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за СТПНОБП.

ИН предвижда изграждането на **нов външен път към п/ст “ГЛЕДКА” и два вътрешни пътя в ОРУ.**

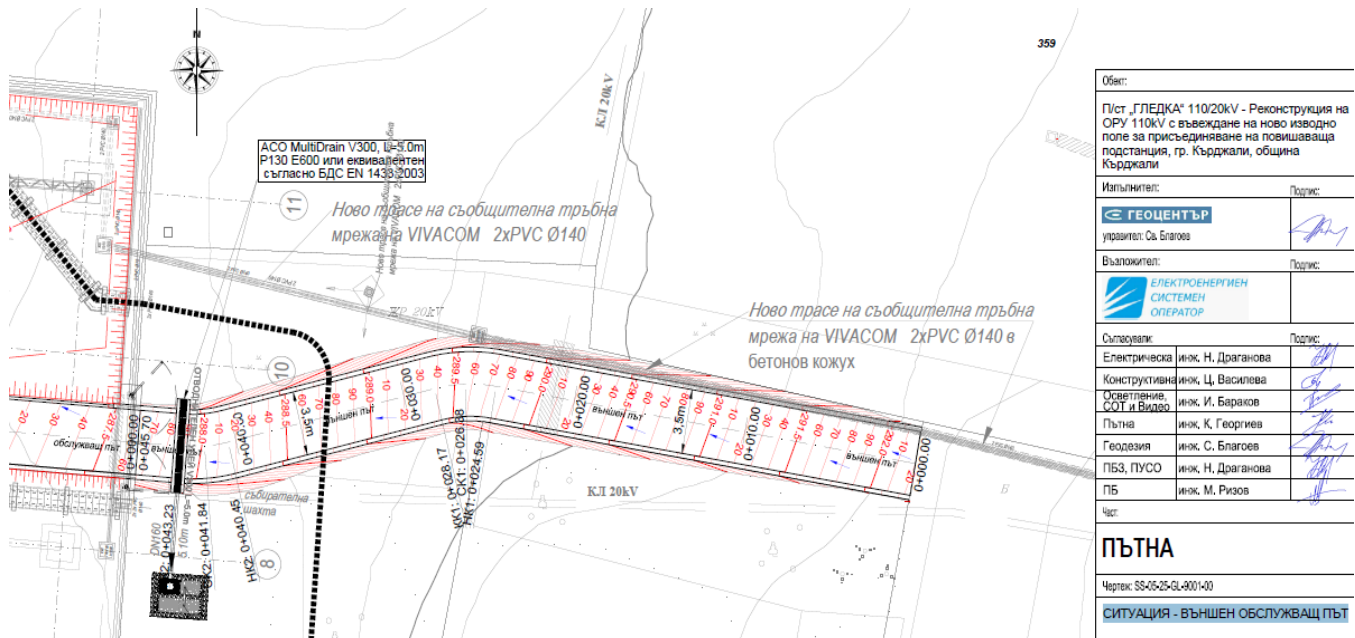


Фиг.№ 1. Ситуация на външен обслужващ път

Външният обслужващ път тръгва от съществуваща бетонова настилка извън ОРУ и завършва на изграден нов транспортен портал в североизточния край на имота отреден за подстанция. Пътят е с надлъжен наклон от 10,0% , напречен наклон 2,0% и габарит 3,5м. В пътя се оформят две хоризонтални контра криви с радиуси 8,75м, показани на ситуациите и надлъжните профили. Настилката се огражда от понижени бетонови бордюри 15/25/50 - БДС EN 1340:2005, които подвеждат повърхностните води по пътя и ги отвеждат на юг, към отводнителен улей АСО MultiDrain V300, L=5.0m P130 E600 или еквивалентен съгласно БДС EN 1433:2003 и новоизградени дренажни блокчета. Новопроектирания обслужващ път извън ОРУ ще бъде с бетонова настилка.

Преди започването на СМР се налага разбиването на съществуващи бетонови настилки. Разбиването започва с изрязване с фреза на бетона и армировката. Следва разбиване и натоварване на бетоновите отпадъци до депо за строителни отпадъци, следва изкопаване на земните пластове до -0,65м от нивото на новата нивелета на обслужващия път.

Местата с понижени бордюри са показани на ситуациите и подробните напречни профили. Теренът в който е разположена п/ст “ГЛЕДКА” е хълмист, с наклони от 3% до 5%. Релефът е хълмист с нива в интервала – 287,50 – 292,50 m и наклони от 5,0 % до 10,0%.

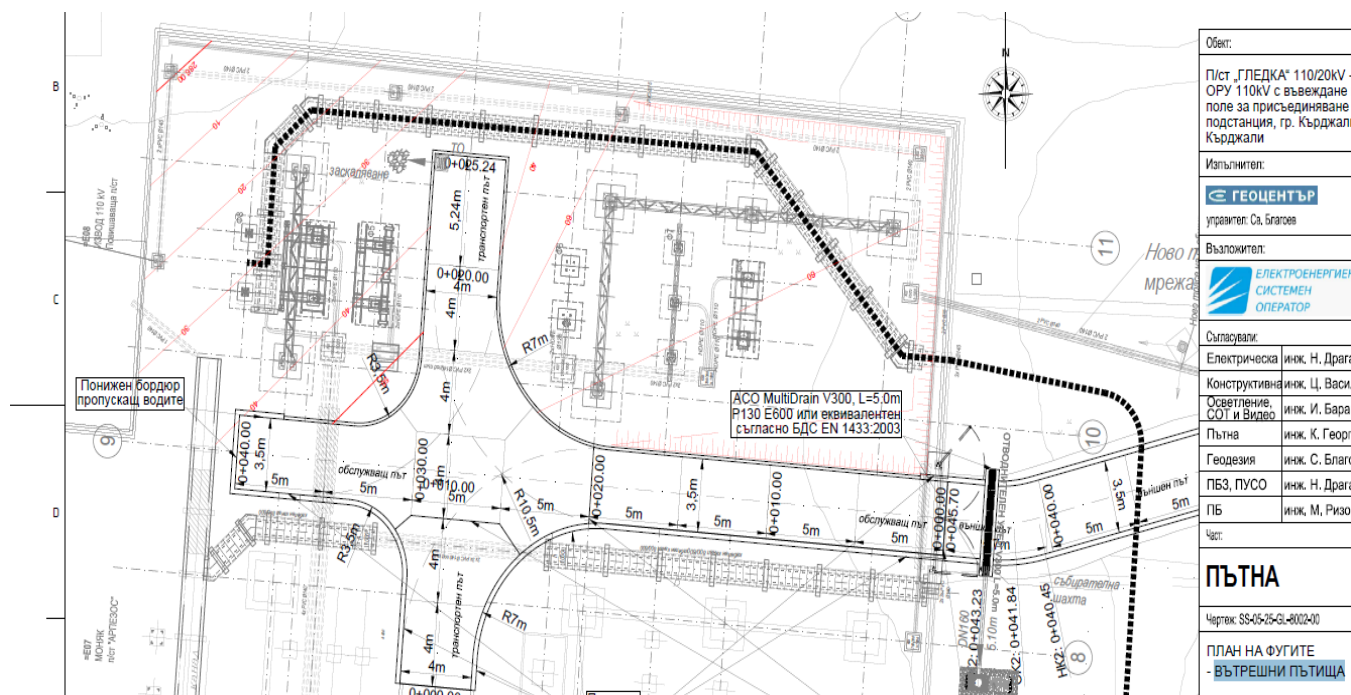


Фиг.№ 2. Ситуация на вътрешни пътища

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

За външното трасе на електропровода е изработен **ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН** : “ Нова подземна кабелна линия на електропровод 33 kV от поземлен имот с идентификатор **54403.10.141** по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Островица до поземлен имот с идентификатор **40909.126.288** по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Кърджали, преминаваща през землищата на с. Островица, с. Вишеград, с. Опълченско и гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали” е проведена съответната процедура по реда на ЗООС, приключила с **Ваше РЕШЕНИЕ № ХА – ЕО - 49/2025г.**

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

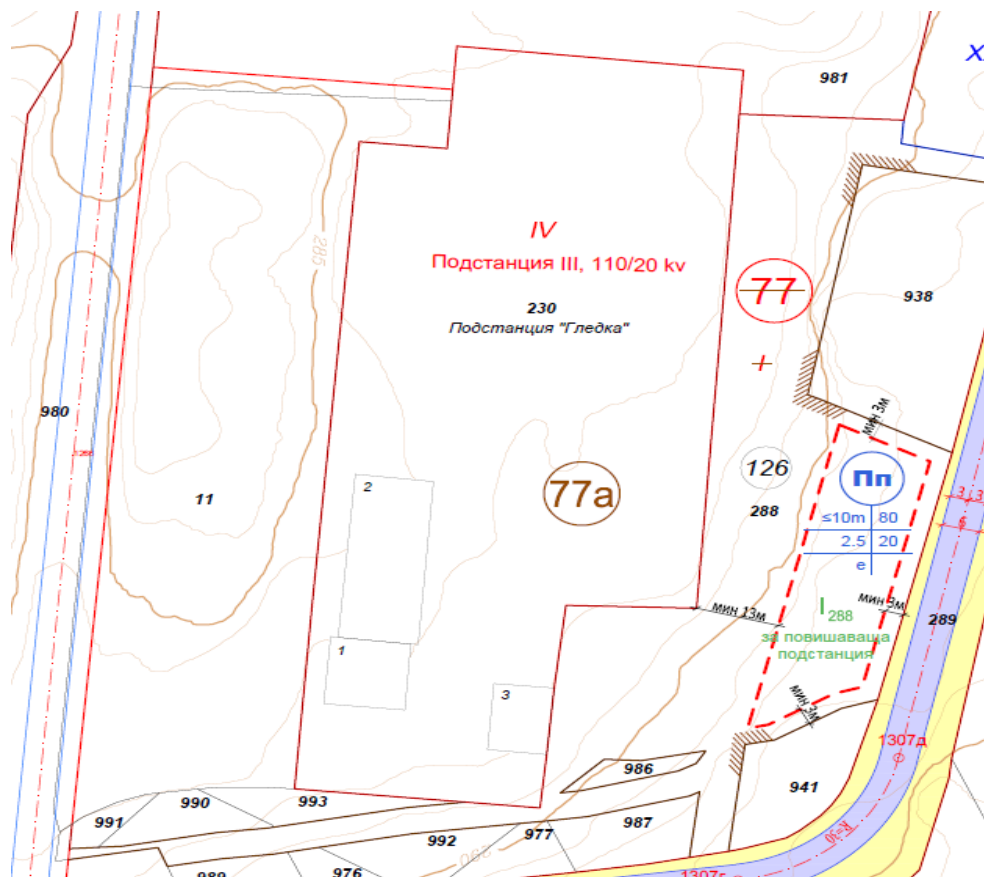

Фиг.№ 3. Разположение на Подстанция “Гледка“

П/ст „ГЛЕДКА“ 110/20 kV е изградена в ПИ 40909.126.230 област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, п.к. 6600, вид собств. Държавна частна, вид територия Урбанизирана, НТП За съоръжение на електропровод, площ 7442 кв. м, квартал 77, парцел IV, Заповед за одобрение на КKKP РД-18-66/18.10.2006 г., издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, Заповед за изменение на КKKP 18-12623-06.10.2014 г., издадена от НАЧАЛНИК НА СГKK – КЪРДЖАЛИ

Инвестиционното предложение не засяга защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. ИП не засяга ЗТ по реда на ЗЗТ. ИН не попада в санитарно-охранителна зона или друг вид територия, подлежаща на здравна защита. В ИН и в близост НЯМА обекти на КИН. При евентуално разкриване на археологическа находка строителните работи да бъдат спрени, с цел изясняване на значимостта на разкритите находки и допустимостта на намеса.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда водовземане, заустване и/или ползване на повърхностни води и подземни води. По време на строителство, на работещите ще бъде доставяна бутилирана вода. Ще се монтира химическа тоалетна.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При експлоатацията на настоящето ИН няма да има отделяне на вредни вещества и газове, които да замърсяват въздуха, и при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Реализирането на ИП не е свързано със замърсяване на компонентите на околната среда – емитиране на замърсители в производствени отпадъчни води, замърсяване и/или увреждане на почвата, земни недра, ландшафт, биологичното разнообразие и неговите елементи. Част от дейностите са свързани с увеличаване на нивото на шума и запрашеността на атмосферния въздух.

Възможно е замърсяване на въздуха в района на самия обект, локално и краткотрайно въздействие, вследствие работата на ДВГ на автомобилите. Това са неорганизираните емисии, които няма да повлияят на КАВ в района.

СМР ще се извършват със строителна техника – багери, самосвали и др., които отделят неорганизираните емисии на вредни вещества в атмосферния въздух – прах от изкопните дейности и емисии от работата на двигателите на автомобилите. Въздействието ще е краткотрайно (в периода на изпълнение на СМР), локално като териториален обхват, незначително, обратимо, без кумулативен ефект.

В периода на строителните работи обектът ще бъде източник само на неорганизираните емисии основно от прах. В този период ще се извършват различни по вид дейности, като:

- Изкопни работи - изкопаване на земни маси;
- Товаро-разтоварни операции и транспорт на земни маси;
- Обратно засипване на земни маси;
- Транспорт на строителни материали и оборудване;
- Товарене и изнасяне на строителните отпадъци след приключване на процеса на строителство.

Замърсяването на въздуха ще бъде основно по време на строителството на пътищата и ще се дължи на:

➤ изгорели газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на машините, осъществяващи строителните и транспортни дейности. Основните замърсители, които ще се емитират са: CO₂, CO, NO_x, SO₂, въглеводороди и прах. Тези емисии зависят от броя и вида на използваните при строителството машини и режима им на работа.

➤ прахови частици при изкопните, насипните, товаро-разтоварни и транспортни работи. Тези прахови емисии ще зависят до голяма степен от метеорологичните условия (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата), характеристиките на земните частици и много други условия.

Принципно тези емисии са ограничени по време и количество, тъй като строително-монтажните работи ще се извършват за ограничен период от време, само през светлата част на деня.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Изграждането на пътищата не нарушава и не оказва въздействие върху околната среда. След завършване на работите, предвидени в проектната документация, работните площадки ще бъдат почистени и отпадъците ще бъдат извозени и депонирани съгласно указанията до депо за

строителни отпадъци. Генерираните стоманобетонени отпадъци са **приблизително 10 м3**.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

По време на строителството не е предвидено използване на природни ресурси, включително водовземане за питейни, промишлени или други нужди. Няма да се ползват повърхностни или подземни води. Не се предвижда отвеждане и заустване в канализационната система/повърхностни водни обекти/водоплътни изгребни ями и др.

ИП не е свързано с експлоатация на земните недра – водовземане от подземни води, добив на полезни изкопаеми и др. ИП не е свързано с процеси, които увреждат почвите.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очакват. ИП не е уязвимо по отношение на риск от голяма производствена авария. Опасни химични вещества няма да се използват и няма да бъдат налични на площадката на обекта нито по време на строителството, нито по време на експлоатацията. Дейността на ИП не попада в обхвата на Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

- 3.1. Предварителен договор № ПРД-ПП-3816/23.09.2025 г;
- 3.2. Пълномощно от ЕСО ЕАД от 06.10.2025);
- 3.3. Обяснителна записка външен обслужващ път;
- 3.4. Обяснителна записка вътрешни пътища;
- 3.5. Ситуация външен път;
- 3.6. Ситуация вътрешни пътища.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 15.12.2025

Уведомител:

Едиз Саидов